




RESPIRO 100 N / 150 N RESPIRO 100 RD N / 150 RD N



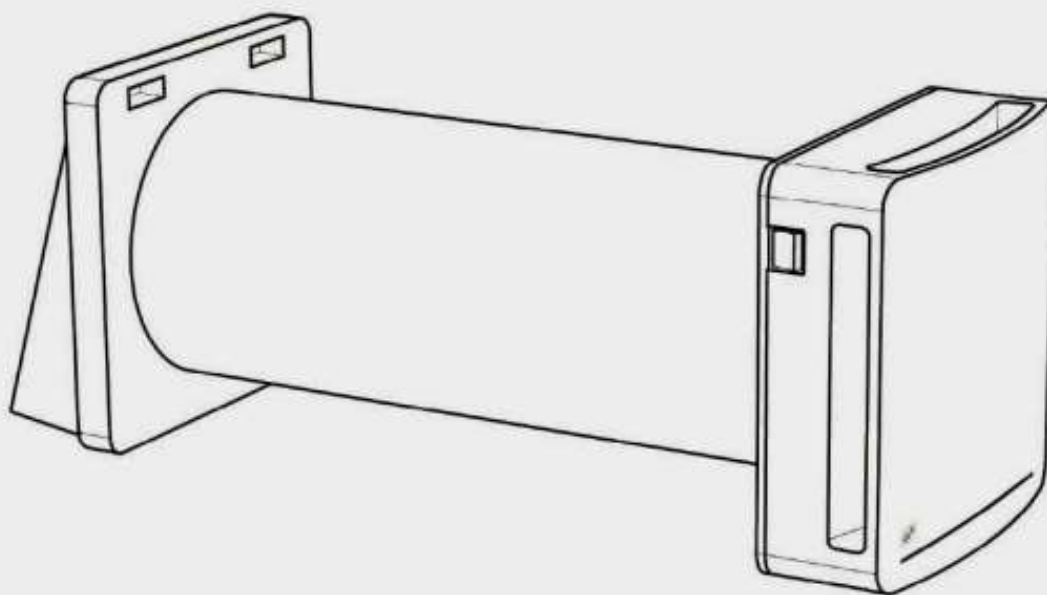

GARANTIJA IR ATSAKOMYBĖ

Garantija

Garantija neapima:

- Montavimo ir iš montavimo iš laidos.
- Gedimai, kurie, pasak Soler & Palau, yra susiję su netinkamu į rengimu, klastojimu, aplaidumu ar nelaimingu atsitikimu.
- Gedimai, atsiradę dėl klastojimo arba remonto, kurį atliko asmenys be Soler & Palau leidimo.
- Norėdami grąžinti sugedusią dalį, kreipkitės į montuotoją/pardavėją.

Atsakomybė

Mašina skirta vėdinimo sistemai, leidžiančiai atnaujinti orą iš traukiant iš namų. Soler & Palau neatsako už žalą, padarytą dėl:

- Netinkamas naudojimas;
- Normalus komponentų susidėvėjimas;
- Šiame vadove pateiktų saugos, naudojimo ir paleidimo instrukcijų nesilaikymas;
- Ne „Soler & Palau“ tiekiamų dalių naudojimas.

NAUDOJIMAS

Gaminys pagamintas pagal pramonės standartus ir yra sumontuotas taip, kad būtų užtikrintas nuolatinis oro pakeitimas patalpoje.


Rekuperatorius gali būti montuojamas tiek namuose, tiek visuomeninėse patalpose.

Gaminys turi keraminį šilumokaitį, kuris kaupia šilumą iš traukiant orą iš patalpos, o oro paėmimo metu iš lauko prietaisas perduoda šilumokaityje sukauptą šilumą į einančiam šaltam orui.

Gaminys turi būti montuojamas ant sienos. Vamzdis, kurio viduje yra keraminis šilumokaitis, skirtas sienelei, kurios storis ne didesnis kaip 500 mm; vamzdis gali būti sutrumpintas iki mažiausiai 250 mm.

Gaminio iš traukiamame ar į trauktime ore neturi būti degių ar sprogusių mišinių, cheminių garų, dulkių, alyvų ir kitų patogeninių medžiagų.

Norint pagerinti RESPIRO N sistemų našumą, rekomenduojame atkūrimo įrenginius montuoti poromis, kad, kai vienas yra iš traukiamas, kitas būtų įsiurbiamas.

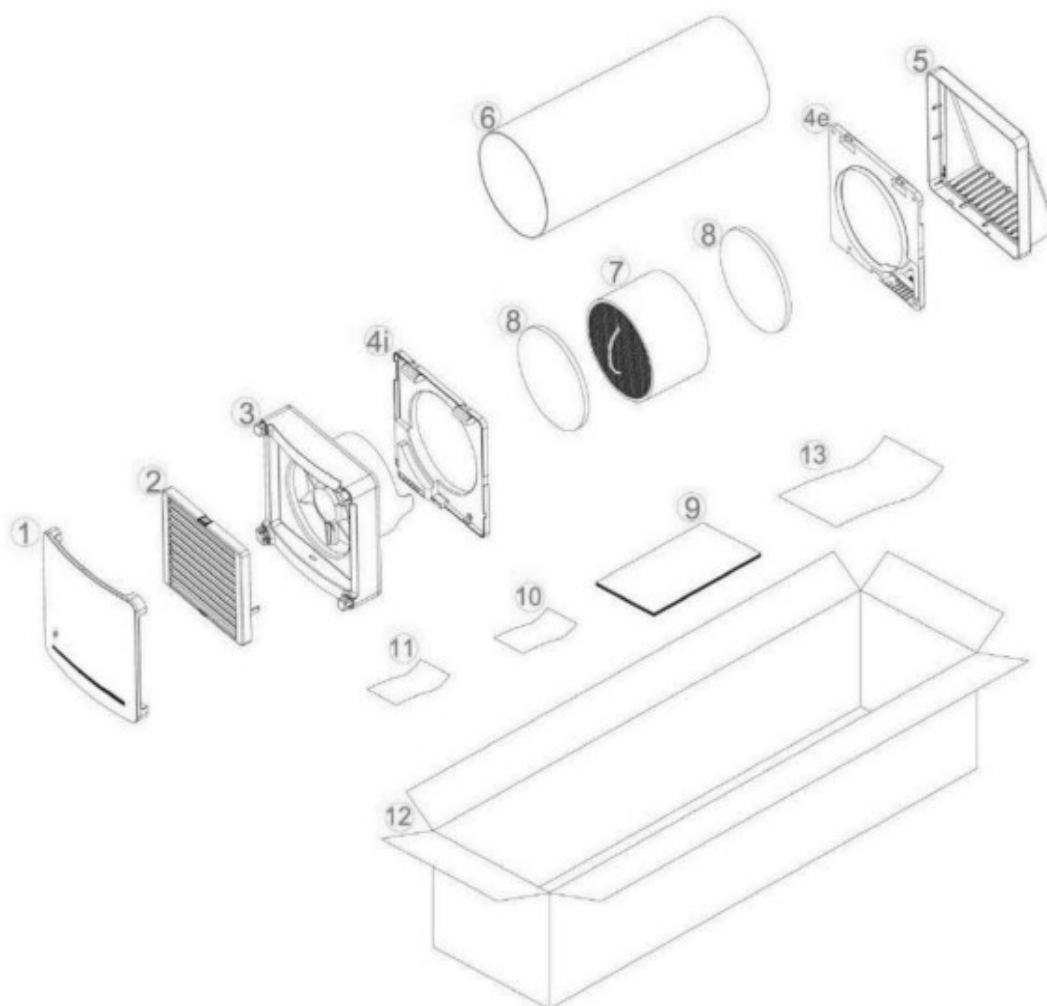

- Gaminio aprašymas 1. Priekinis
dailintuvas ir amortizatoriaus gaubtas 2. Sklendė 3.
Pagrindinis
blokas 4i.
Vidinis sieninis 5 viestuvus su elektros jungtimis 4e. Armatūra
iš iš orės 5. Iš orinis tiek tuvas
6. Integruotas vamzdis
500 mm 7. Keraminis šilumokaitis
8. Filtrai 9. Montavimo ir
priežiūros
vadovas 10. Energijos vartojimo etiketė 11. Privalumų
deklaracija
12. Gaminio pakuotė 13.
Įspėjimas apie gaminio ištraukimą



TECHNINIAI PARAMETRAI

LT


Atkūrimo įrenginys priskiriamas II klasės gaminiams.

Apsaugos laipsnis yra IPX4.

Rekuperatorius suprojektuotas montuoti uždaroje vietoje. Darbinė temperatūra yra nuo -20°C iki 50°C, o didžiausia santykinė oro drėgmė - 80%.


Atkūrimo įrenginio konstrukcija nuolat tobulinama, todėl kai kurie modeliai gali skirtis nuo aprašytų šiam vadove.

RESPIRO 100 N / RESPIRO 100 RD N

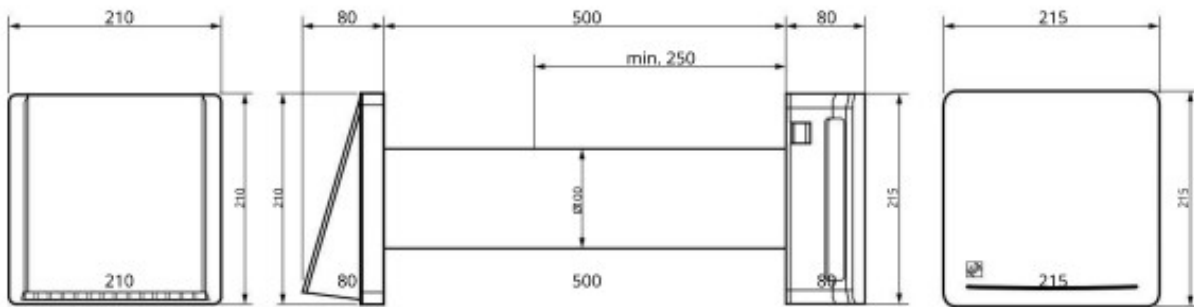

RESPIRO 100 N / RESPIRO 100 RD N

| Greitis | 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Įtampa 50 Hz | 220-240 Vac | 220-240 Vac | 220-240 Vac |
| Galia [W] | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| Oro srautas (m ³ /h) | 15 | 22,5 | 30 |
| Garso galia (LW) esant 3 m (dBA) | 19 | 24 | 29 |
| Maksimalus šilumos atgavimas | 93 % | 93 % | 93 % |
| Vidutinis šilumos atgavimas | 74 % | 74 % | 78 % |

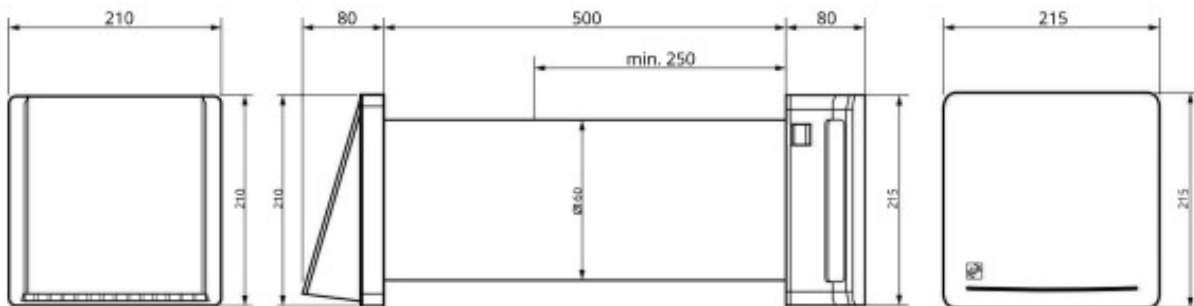


RESPIRO 150 N / RESPIRO 150 RD N

| Greitis | 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Įtampa 50 Hz | 220-240 Vac | 220-240 Vac | 220-240 Vac |
| Galia [W] | 5,5 | 7,5 | 10 |
| Oro srautas (m ³ /h) | 30 | 45 | 60 |
| Garso galia (LW) esant 3 m (dBA) | 13 | 20 | 23 |
| Maksimalus šilumos atgavimas | 93 % | 93 % | 93 % |
| Vidutinis šilumos atgavimas | 70 % | 74 % | 78 % |

STATYBA

Gaminį sudaro pagrindinis valdymo blokas su sieniniu tvirtinimu, kuris bus patalpintas patalpos viduje, integruotas vamzdis su keraminiu šilumokaičiu ir filtrais, išorinis tiektuvas su tvirtinimu prie sienos.

LT

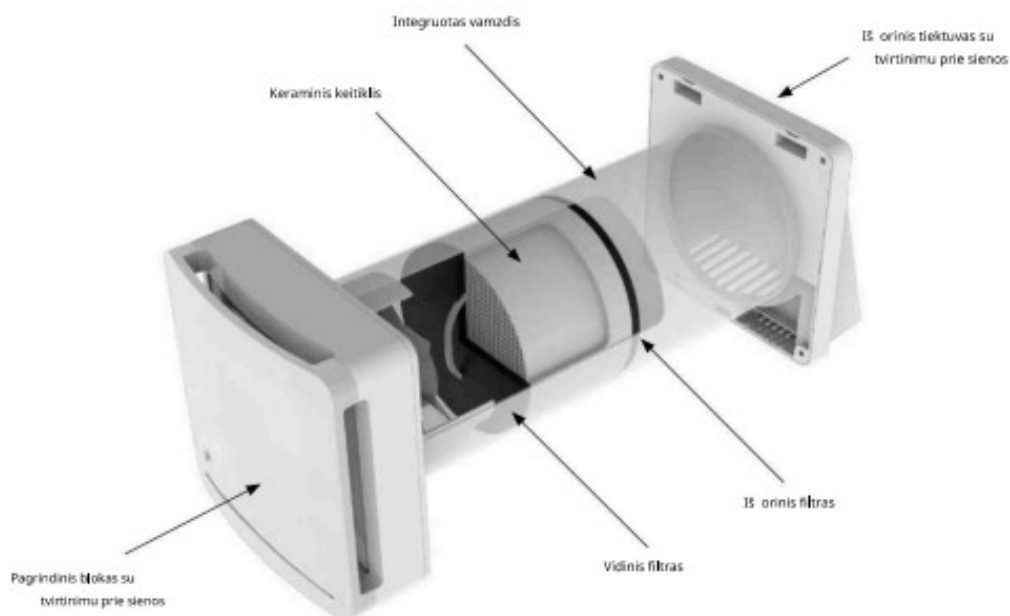

MONTAVIMAS

Gaminį turi montuoti tik kvalifikuotas personalas. Prieš atlikdami elektros surinkimo darbus įsitikinkite, kad patalpos elektros tinklas yra atjungtas.

Prietaiso negalima montuoti šalia užuolaidų, žaliuzių ir pan., nes tai gali pakenkti tinkamam jo veikimui.

Gaminys negali būti montuojamas mažesniame nei 2,3 m aukštyje nuo grindų. Montuojant kelis įrenginius, atstumas tarp kiekvieno gaminio turi būti ne mažesnis kaip 3 metrai.

Prieš montuodami gaminį, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir įsitikinkite, kad turite visą montavimui reikalingą įrangą.

Atidžiai laikykitės šio vadovo nurodymų.

1) SURINKIMAS


Nustačius vietą, kurioje ketinate montuoti gaminį, pažymėkite sienoje padarytos skylės centrą.

Įsitikinkite, kad integruoto vamzdžio angos centro atžvilgiu vidinėje ir išorinėje sienelėje yra 15 cm spindulio laisvos vietos, kuri atitinka gaminio matmenis. Įsitikinkite, kad šioje srityje nėra trukdžių sienoms ir nenuimamiems daiktams.


Montavimo angos skersmuo yra:

- RESPIRO 100 N / RD N Ø100 mm •
- RESPIRO 150 N / RD N Ø160 mm

Sienoje padaryta skylė turi būti kiaurymė su 1°-2° nuolydžiu į išorę. Norint naudoti pateiktą integruotą vamzdelį, sienelė turi būti ne storesnė nei 500 mm. Norint sumontuoti gaminį, priimančiosios sienelės storis negali būti mažesnis nei 250 mm. Kai sienoje padarysite angą, įdėkite integruotą vamzdelį (6) į jos vidų.

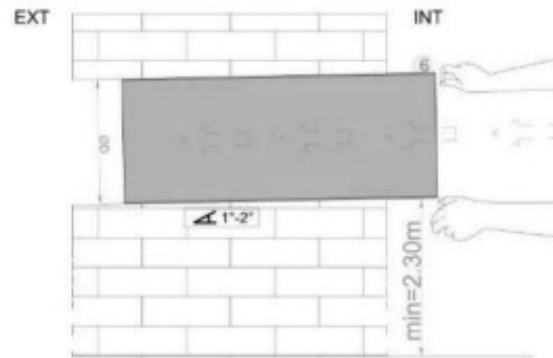


Įsitinkinkite, kad integruoto vamzdžio (6) ilgis yra toks pat kaip sienelės storis. Vamzdis turi būti lygus su vidine ir iš orine sienomis.

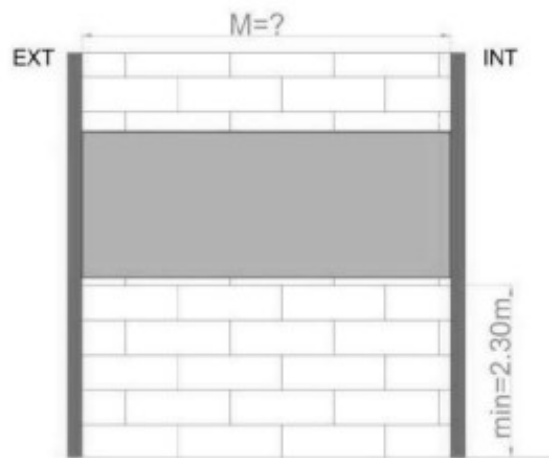

"M" matmuo negali būti mažesnis nei 250 mm, jei siena netinkama gaminiui.

Jei reikia, vamzdį pritaikykite prie sienos storio, naudodami atitinkamus į rankius, tinkamu būdu, kaip parodyta toliau:

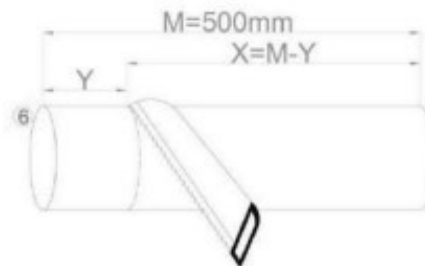

Pritaikę integruoto vamzdžio (6) ilgį prie tikslaus sienos storio, uždėkite iš orinės sienos tvirtinimą (4e) ant iš orinės sienos, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau:




Įkiškite kitem sieninio tvirtinimo (4e) centravimo skersmenį į integruotą vamzdelį (6).

Kai vamzdis bus centre, iš orinėje sienoje nubrėžkite tvirtinimo angas, naudodami iš orinės sienos tvirtinimą (4e) ir gulsčiuką, kad užtikrintumėte tikslumą, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau:




LT

Padarykite skylutes ir įkiškite sieninio tvirtinimo kaiščius. Prisukite iš orinės sienos tvirtinimą (4e) į išorinę sieną.

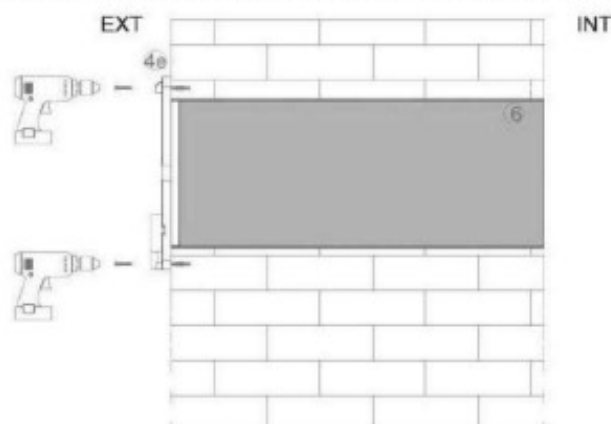

Pritvirtinkite išorinį tiektuvą (5) ant išorinės sienos priedo (4e), kaip parodyta paveikslėliuose.

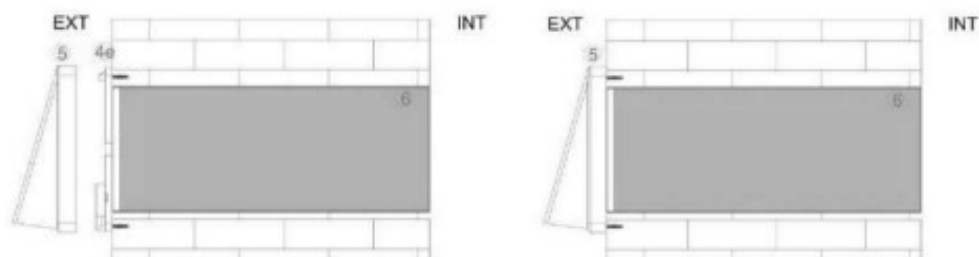


2) ELEKTROS JUNGIMAS

Gaminį turi montuoti tik kvalifikuotas personalas. Įsitinkite, kad patalpos maitinimo įtampa atitinka gaminio duomenų lapo nurodytą galią.

Prieš atlikdami elektros surinkimo darbus įsitinkite, kad patalpos elektros tinklas yra atjungtas.

Nustatykite turimą gaminio versiją ir atidžiai perskaitykite visas instrukcijas, susijusias su jūsų versijos elektros jungtimis.

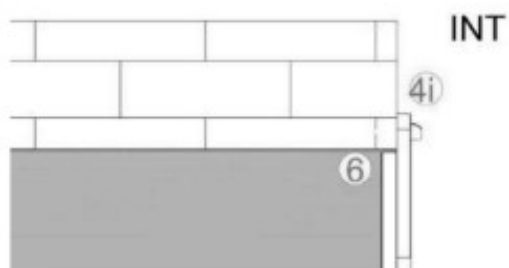




Norėdami nustatyti iš orinės skylutes, pirmiausia į dėkite vidinės sienos tvirtinimo elemento (4i) centravimo skersmenį į integruotą vamzdelį (6), kaip parodyta aukščiau esančiame paveikslėlyje. Naudodami gulsčiuko pėdsaką ir padarykite 4 skylės vidinės sienos tvirtinimo prie sienos tvirtinimui (4i).




Skirtingai nuo iš orinės sieninės armatūros, vidinėje sienoje turite iš kelti maitinimo laidus, kad jie būtų prijungti prie nuimtų laidų, tiekiamų kartu su gaminiu.

Iš traukite laidus iš sienos parodytoje vietoje.

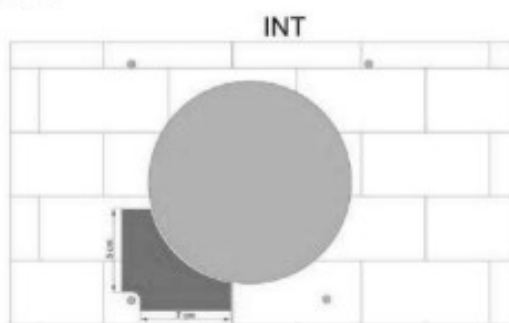


Maitinimo kabelio prijungimas iš sienos

Įdėję kiš tukas, prieš į sukdami, iš traukite gnybtų bloką iš vidinės sieninės laikiklio (4i) ir perkite laidus per pagrindą.

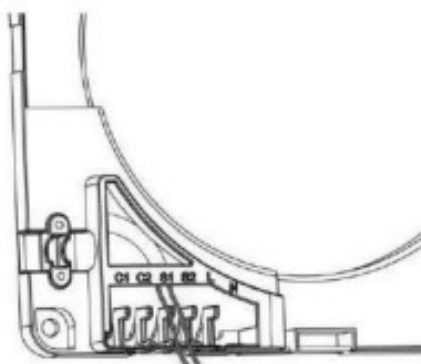


Iš orinio maitinimo laido prijungimas

Nulaužkite plastikinius skirtukus, nurodytus toliau pateiktuose paveikslėliuose.

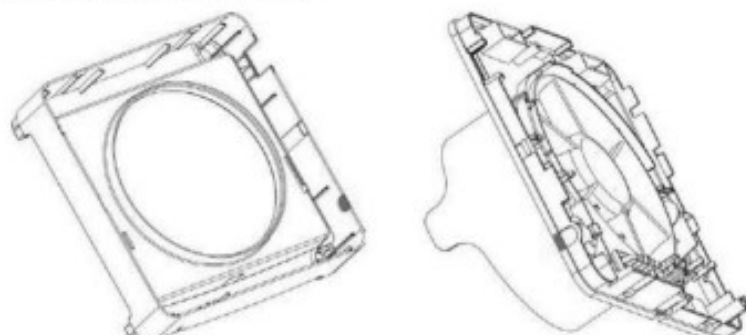


Iš traukite gnybtų bloką iš vidinės sieninės armatūros ir perkite kiti laidus per pagrindą, pritvirtindami kabelių rišiklį pateiktais varžtais.

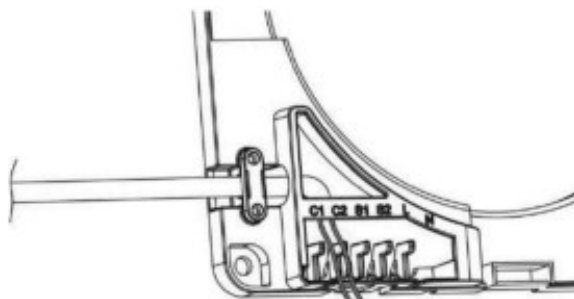

LT

Pritvirtinkite vidinį sieninį laikiklį (4i) prie sienos ir atlikite elektros jungtis, kaip aprašyta tolesnėse pastraipose.

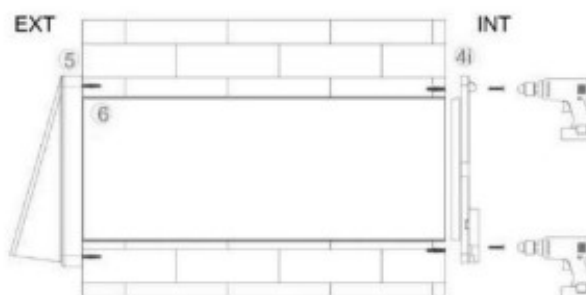

Prieš jungiant maitinimo kabelius turi būti išvesties iš sienos srityje.




Paimkite vidinį sieninį laikiklį (4i) ir į rankius, reikalingus elektros tinklui prijungti prie elektros tinklo, minimalus blokas.

Tinkamai prijunkite ir pritvirtinkite maitinimo laidus prie gnybtų bloko „N“ ir „L“ simboliai.

Poravimo jungtis "MASTER - SLAVE" (RESPIRO-100 RD N / RESPIRO-150 RD N modeliai)

Jei buvo planuojama įdiegti vieną ar daugiau produktų pakopiniu būdu iš pagrindinio įrenginio arba nustatyti tai būsimam ryšiui, žr. toliau pateiktus vaizdus, kad galėtumėte ryšyti tarp pagrindinio įrenginio ir pakopinių įrenginių.

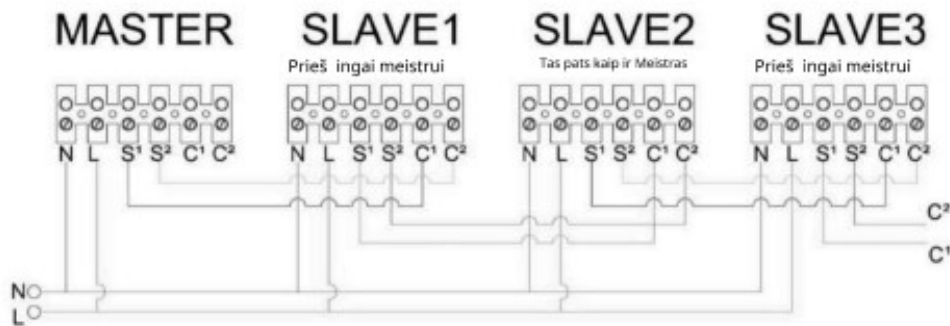

Rekomenduojame naudoti skirtingų spalvų laidus, kad jungtys neapverstu.



LT

Dėmesio: Kaip nurodyta prijungimo schemoje, pagrindiniame bloke, kuris turi būti sukonfigūruotas kaip toks, neturi būti kitų įrenginių, prijungtų prie C1 ir C2 gnybtų blokų.

Dėmesio: būtina laikytis ryšio tarp S1-C1 ir S2-C2 signalų, kad nesugadintumėte elektroninio įrenginio.

Pagrindinio gaminio konfigūracija: pavaldus

Patikrinkite, ar pagrindiniame bloke nėra prijungtų kitų įrenginių prie gnybtų blokų (C1 ir C2), tada įjunkite. Po pirmųjų 10 sekundžių, per kurias raudonas šviesos diodas išliks pastovus, gaminys skleis du kintamus baltos ir raudonos šviesos impulsus ir bus automatiškai sukonfigūruotas kaip PAGRINDINIS įrenginys SLAVE1.

Nesiuskite jokių komandų iš nuotolinio valdymo pulto į pagalbinus įrenginius.

Prieš įjungdami kitą (SLAVE) įrenginį jungikliu „0/1“, įsitinkite, kad PAGRINDINIS blokas pradės veikti, kad MASTER blokas turėtų laiko sukonfigūruoti SLAVE įrenginius norima seka.

Įjunkite SLAVE įrenginį iš eilės jungikliu 0/1, kaip paaiškinta toliau.


Kiekvienas įrenginys turi būti įjungtas tik tada, kai ankstesnis įrenginys veiksmingai pradėjo veikti:

1. Pagrindinis padalinys
2. Slave 1 su veikimu priešingai nei Master
3. Slave 2, kurio veikimas toks pat kaip ir pagrindinis
4. Slave 3 su veikimu priešingai nei Master

Dėmesio: jei gaminys sukonfigūruotas netinkamai (MASTER arba SLAVE), galima naudoti RESET funkciją, kuri atkuria gaminio gamyklines sąlygas. Ši procedūra paaiškinta nuotolinio valdymo pulte PRODUCT RESET.


3) SURINKIMO IŠ VADA

Sujungę, įdėkite gnybtų bloką ir laidus atgal į jų korpusą, įdėkite keraminį šilumokaitį (7) su atitinkamais filtrais (8), pastatydami jį iki pusės integruoto vamzdžio (6), kaip parodyta paveikslėlyje žemiau:

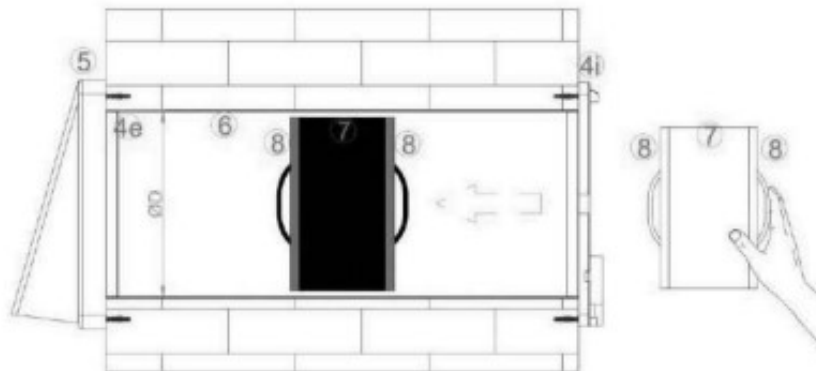

Pagrindinį bloką (3) kartu su šildėsių komponentais (2) ir priekine plokštele (1), jau sumontuota ant jo, užfiksuokite ant sieninio tvirtinimo (4i), kol bus pritvirtinti visi dantys.


Įsitinkite, kad pagrindinį įrenginį sumontavote ant sienos su jungikliais viršuje, kairėje.

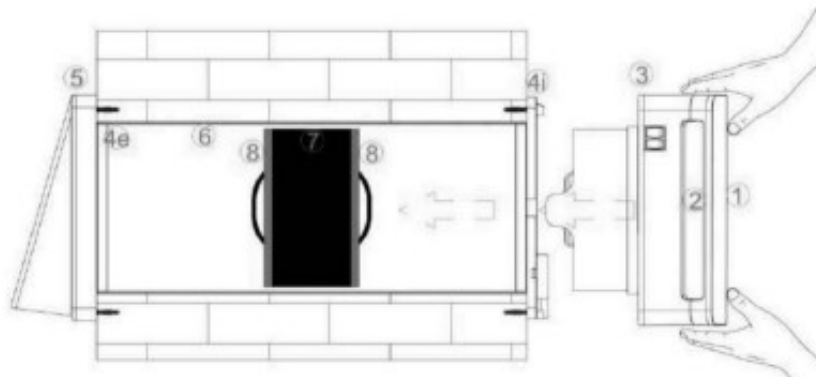

4) EKSPLOATACIJA IR VALDYMAS

Pagrindinį jungiklį „0/1“, esantį gaminio šone, nustatykite į „1“ padėtį, įsitikinau, kad dega indikatorius lemputė.

Tada, kad galėtumėte naudoti nuotolinio valdymo pultą, nuimkite apsauginę plėvelę, kaip parodyta toliau. Visada nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į gaminio šoną, kur yra imtuvas, pažymėtą piktograma:

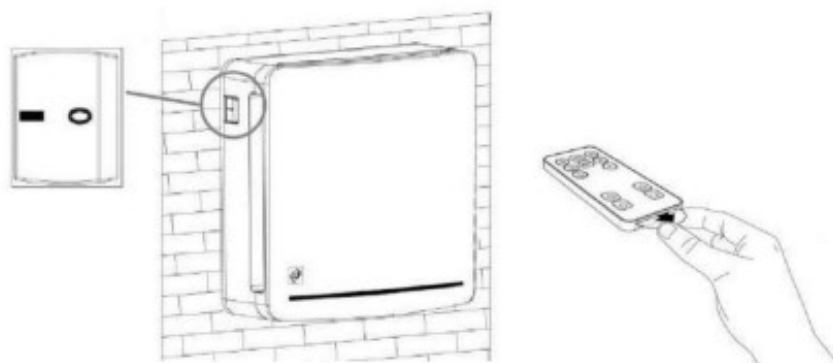

LT

RESPIRO N MODELIŲ VALDYMO INSTRUKCIJOS

Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio ON/OFF mygtuką ir gaminys pradės veikti. Pirmiausia automatiškai atsidarys priekinės žaliuzės. Visiškai atidaryti užtrunka kelias minutes.

Naudodami mygtukus V+ / V- galite pasirinkti iki 3 jums tinkančių greičių: greitas / vidutinis / lėtas.

Gaminys automatiškai atliks maždaug 70 sekundžių ciklus ištraukimo režimu ir 70 sekundžių oro įsiurbimo režimu.

Pastaba: naudojant nuotolinio valdymo pulto mygtuką OFF, gaminys nustos veikti, o žaliuzės liks atidarytos. Jei norite visiškai išjungti gaminį ir uždaryti žaliuzes, atjunkite pagrindinį jungiklį, esantį „0“ padėtyje.



RESPIRO RD N MODELIŲ VALDYMO INSTRUKCIJOS

KOMANDŲ SĄRAŠAS

| | | |
|---|---|--|
| S | Stebėjimo funkcija | |
| A | Automatinis režimas | |
| V | greičio pasirinkimas | |
| H | Santykinės drėgmės slenksčio pasirinkimas | |
| F | Oro srauto kryptis | |
| I | Oro įsiurbimo funkcija | |
| E | Oro ištraukimo funkcija | |

S: stebėjimo funkcija (budėjimo režimas)

Paspaudus mygtuką „STEBĖJIMAS“, gaminys ieka budėjimo režimu, kai sklendė yra uždaryta, tačiau jutikliai yra aktyvūs. Jei pašalinti drėgmės parametrai viršija nustatytus parametrus, gaminys automatiškai pradeda ištraukti orą maksimaliu greičiu, kol bus atkurtos reikšmės, o tada grįžta į budėjimo režimą. Jei yra kelių renginių, visi renginiai pereina į STEBĖJIMO režimą. Ši funkcija labai naudinga, jei vartotojas ilgą laiką nedalyvauja.

Atsakymas:

| | |
|---|------------------|
| Šviesos impulsas įjungiant režimą Periodinis | Red ● |
| Šviesos impulsas (kas 1 min.) aktyvus režimas | Balta/raudona ○● |
| Nuolatinis šviesos impulsas, viršijantis slenkstinę vertę | Red ● |



LT

A: Automatinis režimas

Automatinis režimas užtikrina veikimą 70 sekundžių oro ištraukimo ir 70 sekundžių oro įsiurbimo metu vidutiniu greičiu.

Paspaudus mygtuką „AUTO“, gaminys atlieka automatinį aktyviųjų jutiklių (prieblandos, higrostat) valdymą; jei vertės viršija nustatytą ribą, gaminys ištrauks orą iš patalpos maksimaliu greičiu, kol bus atkurta slenkstinė vertė. Jei yra keli įrenginiai, visi įrenginiai pereina į AUTOMATINIS režimą.

Gaminyje yra prieblandos jutiklis, kuris, mažėjant šilumos intensyvumui, sumažina veikimo greitį iki minimumo, kad sumažintų oro keliamą triukšmą.

Atsakymas:

| | |
|--|-------------------|
| Šilumos impulsas įjungiant režimą | Balta/raudona ○ ● |
| Periodinis šilumos impulsas (kas 1 min.) aktyvus režimas | Neutralus |
| Pastovus šilumos impulsas viršija slenkstinę vertę | Red ● |

V: greičio pasirinkimas

Paspaudus komandą „GREITIO PASIRINKIMAS“, įrenginys persijungia į rankinį režimą, leidžiantį nustatyti norimą greitį, išlaikant 70 sekundžių oro ištraukimo ir 70 sekundžių oro įsiurbimo režimą. Jei yra keli įrenginiai, visi agregatai dirba pasirinktu greičiu.

Dėmesio: rankiniu režimu jutikliai neaktyvūs.

Atsakymas:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Šilumos impulsas įjungiant 1 greitį | 1 Baltas ○ |
| Šilumos impulsas įjungiant 2 greitį | 2 Baltas ○○ |
| Šilumos impulsas įjungiant 3 greitį | 3 Baltas ○○○ |

H: Santykinės drėgmės slenkščio pasirinkimas Galima

pakeisti higrostatu suveikimo tašką slenkstį, kad vertė būtų pritaikyta aplinkos, kurioje jis sumontuotas, tipui. Viršijus nustatytą santykinės drėgmės vertę, įrenginys nuolat ištraukia orą didžiausiu greičiu, kol santykinės drėgmės rodmuo vėl pasiekia žemiau nustatytą vertę. Jei yra keli įrenginiai, visi produktai ištraukia orą, kol pasiekiamą nustatyta riba. Numatytoji nustatyta reikšmė yra "H2 lygis", kuris atitinka RH=55%.

Dėmesio: pirmą kartą įjungus, gaminys atlieka automatinį higrostatu kalibravimą. Gali būti, kad šilumos fazės metu bus suaktyvinta funkcija „IŠTRAUKIMAS“, kad patalpos drėgnumas būtų mažesnis nei reikalingas šilumai automatiniam kalibravimui.

Atsakymas:

| | |
|---|-----------|
| Šilumos impulsas aktyvavus H1 reikšmę (RH: 40%) | 1 leid ● |
| Šilumos impulsas aktyvavus H2 vertę (RH: 55%) | 2 Red ●● |
| Šilumos impulsas aktyvavus H3 reikšmę (RH: 70%) | 3 Red ●●● |

F: oro srauto kryptis (funkcija gali būti įjungta, jei yra bent 2 įrenginiai arba keli sujungti įrenginiai)

Paspaudus mygtuką "ORO SRAUTO KRYPTIS", įrenginiai generuoja oro srautą, kuris vienu metu tik įleidžia ir ištraukia tik pagedaujama laiką, visada išlaikant subalansuotą atmosferą. Pagal paspaustą mygtuką galima pakeisti oro įsiurbimo ir ištraukimo kryptį.

Dėmesio: šios funkcijos jutikliai neaktyvūs.

Dėmesio: greitį galima keisti naudojant V komandas, anksčiau paspaustas toms F.

Atsakymas:

| | |
|---|---------------------------------------|
| Šilumos impulsas įjungiant režimą Periodinis | 2 leidimas / 3 sek. / 2 Red ●● ●● |
| Šilumos impulsas (kas 1 min.) aktyvus režimas | Red ● |

I: Oro įsiurbimo funkcija

Paspaudus „ORO ĮSIURBIMO FUNKCIJĄ“ gaminys įsiurbia orą. Jei yra keli įrenginiai, visi jie vienu metu įsiurbia orą, kol naudotojas duos kitą komandą.

Dėmesio: šiai funkcijai jutikliai neaktyvūs.

Atsakymas:

| | |
|---|---|
| Šilumos impulsas įjungiant režimą Periodinis | 1 raudona / 3 sek. / 1 Raudona ● ●● |
| Šilumos impulsas (kas 1 min.) aktyvus režimas | Red ● |

E: oro ištraukimo funkcija

Paspaudus "ORO IŠ TRAUKIMO FUNKCIJA" gaminy ištraukia orą. Jei yra keli įrenginiai, visi jie ištraukia orą vienu metu, kol naudojamas duos kitą komandą.

Dėmesio: Ši funkcija jautikliai neaktyvūs.

Atsakymas:

| | |
|---|-----------------------------------|
| Šviesos impulsas įjungiant režimą | 1 Rojo / 3 sek. / 1 Rojo ● ● |
| Periodinis šviesos impulsų (kas 1 min.) aktyvus režimas | Rojo ● |

PADETIS EKSPLOATACIJAI

- Kiekvieną kartą, kai įjungiate RESPIRO RD N (naudojant jungiklį „0/1“), turite palaukti 20 sekundžių, kol įrenginys pradės veikti. atsakyti į nuotolinio valdymo pulto užsakymus.
Per pirmąsias 15 sekundžių įrenginys įsijungia. Šiuo metu būsenoje dega raudonas šviesos diodas.
Kai raudonas šviesos diodas užgesa, praėina dar 5 sekundės, kol pamatysime baltą mirksėjimą.
Tik mirksi baltai, įrenginys reaguoja į nuotolinio valdymo pulto nurodymus.
- Svarbu nespusti jokio mygtuko, kol nematysime baltos spalvos mirksėjimo, kitaip įrenginys gali būti užblokuotas.
- Ventiliatoriaus paleidimas gali užtrukti iki minutės, nes jis nepradės sukintis tol, kol sklendė nebus visiškai atidaryta.
- Kiekvieną kartą siūsdami užsakymą į RESPIRO RD N, įsitikinkite, kad įrenginys gavo užsakymą, patikrinkite, ar mirksi baltas šviesos diodas.
- Kiekvieną kartą, kai atjungiate įrenginį, kito paleidimo metu jis grįžta į AUTOMATINIS REŽIMAS.

FILTRO ALARM ATSTATYMAS

Kas 2000 veikimo valandų apatiniame dešiniame kampe esanti indikacinė lemputė skleis nuolatinį raudoną šviesos signalą. Gaminy ir toliau veiks, išlaikydamas paskutinę gautą komandą.

Norėdami iš naujo nustatyti įrenginio viduje esantį valandų skaitiklį, paspauskite toliau nurodytą klavišų seką (žr. nuotolinio valdymo pulto valdžią 1 puslapyje):

HI - HI - H2- H2- H3- H3

PRODUKTO NUSTATYMAS Iš naujo

- Įjunkite įrenginį naudodami "0/1" jungiklį. Užsidega raudonas šviesos diodas.
- 5 kartus paspauskite mygtuką „STEBĖJIMO REŽIMAS“. Svarbu, kad tarp 1 ir 2 žingsnių nepraeitų laikas, kitaip turėsite pradėti iš naujo.
- Palaukite 30 sekundžių. Patikrinkite, ar raudonas šviesos diodas dega nuolat.
- Išjunkite įrenginį jungikliu „0/1“ ir palikite jį įjungtą maždaug 15 sekundžių.
- Įjunkite įrenginį mygtuku "0/1" ir nespauskite jokio nuotolinio valdymo pulto mygtuko.
- Palaukite, kol raudonas šviesos diodas išsijungs, tada palaukite, kol po kelių sekundžių šviesos diodas mirksės baltai.
- Kai pasirodys baltas blykstė, įrenginys įsijungs iš naujo. Prieš tęsdami atkreipkite dėmesį į pastraipą „PRADIMAS“.

NUOTOLINIO VALDYMO BATERIJOS KEITIMAS


| | |
|---|--|
| <p>Po ilgo naudojimo nuotolinio valdymo pulto bateriją gali reikėti pakeisti. Baterija turi būti pakeista, kai gaminy neberegauja į nuotolinio valdymo pulto siunčiamas komandas.</p> <p>Įsigytinos baterijos modelis yra CR2025 3V. Kaip parodyta paveikslėlyje dešiniame, paspauskite nuotolinio valdymo pulto svirtį į vidų (1) ir ištraukite baterijos laikiklį, traukdami jį link savęs (2).</p> | |
| <p>Iš dėmės išsukrovusį akumuliatorių, išmeskite jį į atitinkamą konteinerį, kaip nurodyta jūsų šalyje galiojančiuose teisės aktuose. Pakeiskite jį nauja to paties modelio baterija, pastatydami ją taip, kaip parodyta paveikslėlyje dešiniame.</p> <p>Vel įdėkite baterijos laikiklį su nauja baterija.</p> | |



PRIEŽIŪRA

LT

Visos įranginio priežiūros operacijos yra skirtos tik kvalifikuotiems darbuotojams.
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, įsitikinkite, kad patalpos elektros tinklas yra atjungtas.

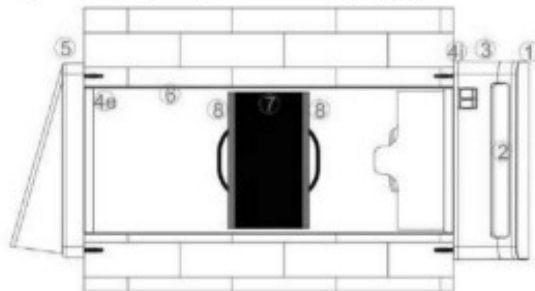

Įdiegtą gaminio komponentai turi būti iš dėstyti taip, kaip parodyta aukščiau esančiame paveikslėlyje.

1) PRIEŽIŪROS LAIKOTARPIO INFORMACIJA

Patariame filtrus (8) ir keraminį šilumokaitį (7) valyti kas 3 mėnesius.

Rekomenduojame filtrus keisti kas 2 metus. Dėl pakaitinių filtrų pristatymo kreipkitės į pardavėją.

1a) RESPIRO 100 N / RESPIRO 150 N šio versija

neturi filtrų valymo/keitimo signalizacijos.


1b) RESPIRO 100 RD N / RESPIRO 150 RD N

Kas 2000 veikimo valandų apatiniame dešiniame kampe esanti indikacinė lemputė skleidžia nuolatinį raudoną šviesos signalą. Signalizacijos metu kiekvienas nuotolinio valdymo pultas, išskyrus filtro atstatymo derinį, bus išjungtas. Gaminys toliau veiks su paskutine gauta komanda.


Išvalykite šilumokaitį ir filtrus, kaip nurodyta pastraipoje. Jei reikia, pakeiskite filtrus.

2) FILTRŲ IR KEITIKLIŲ VALYMAS


Nuimkite pagrindinį įranginį (1+2+3) nuo sienos, naudodami plokščią žiagalvį atsuktuvą, kad įjungtumėte kabliuką, esantį įranginio apačioje, centre, kaip parodyta toliau.

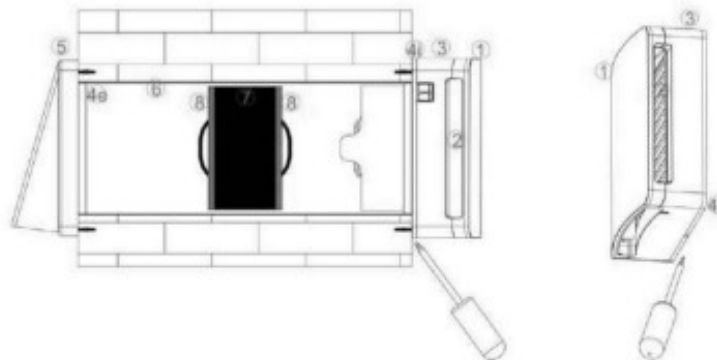

Kai veikiantis blokas bus atsegtas nuo sienos (4i), ištraukite jį rankomis, stipriai traukdami, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau:

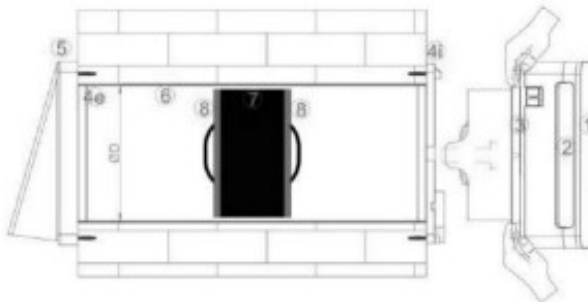


Ištraukite keraminį šilumokaitį kartu su filtrais (8+7+8), traukdami laidą link savęs, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.

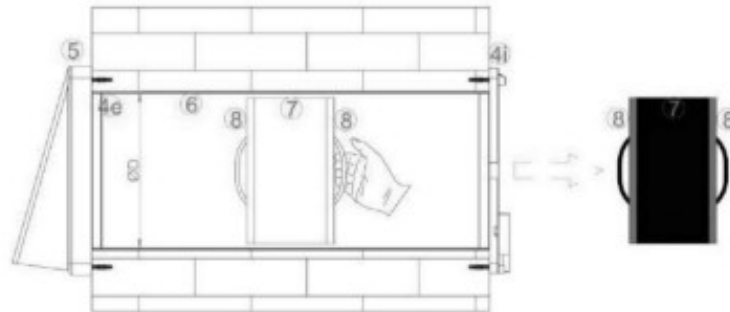


LT


Išimkite filtrus (8) iš jų korpuso ir išvalykite, nešvarumus nusiurbdami dulkių siurbliu arba nuplaukite po tekančiu vandeniu, prieš padėdami atgal, kruopščiai nusauskite.

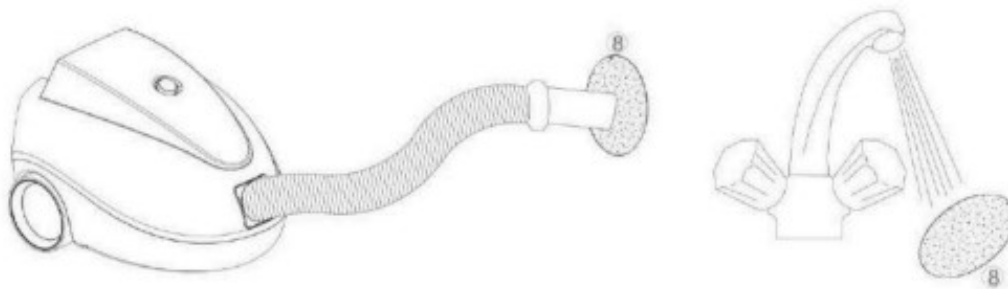

Jei filtrai (8) yra susidėvėję (orientacinis laikas 2 metai), pakeiskite juos, užsisakydami atsarginius iš pardavėjo.

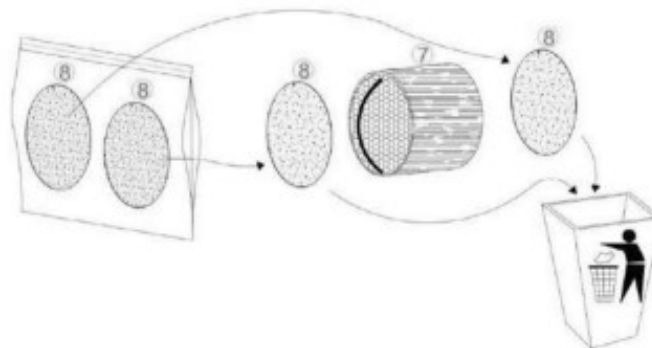


Filtro (8) valymo/keitimo metu taip pat išsiurbkite keraminiame šilumokaityje likusius nešvarumus. **KERAMINIŲ KEITIKLIŲ NEPLAUTI VANDENIU.**

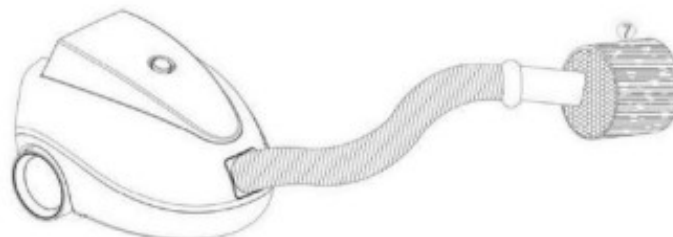

Atlikę valymo veiksmus, įstatykite filtrus (8) į jų korpusą ant šilumokaičio (7), įstatydami filtro plyšius po laidu, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau:


LT

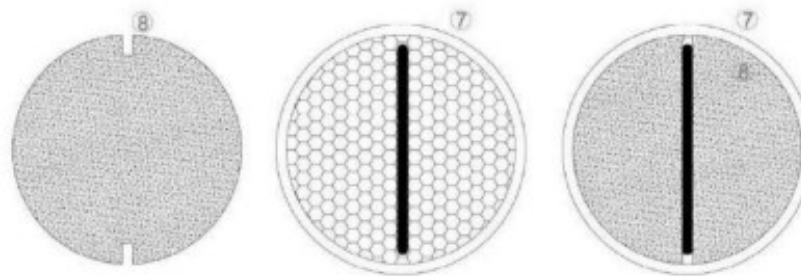


3) SVOKĖLIŲ IR RAČIO VALYMAS

Išvalę filtrus ir šilumokaitį dėkite juos atgal į jų korpusus.

Paimkite pagrindinę blokų grupę (1+2+3) ir nuimkite puošybės dangtelį (1), pirmiausia nuimdami viršutinius kabliukus, o tada apatinius.

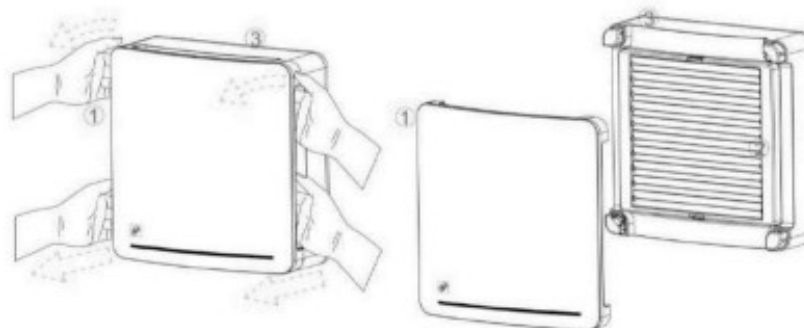

Plokščiu atsuktuvu naudokite sklendės (2) tvirtinimo dantis, kad nuimtumėte ją nuo pagrindinio bloko (3).

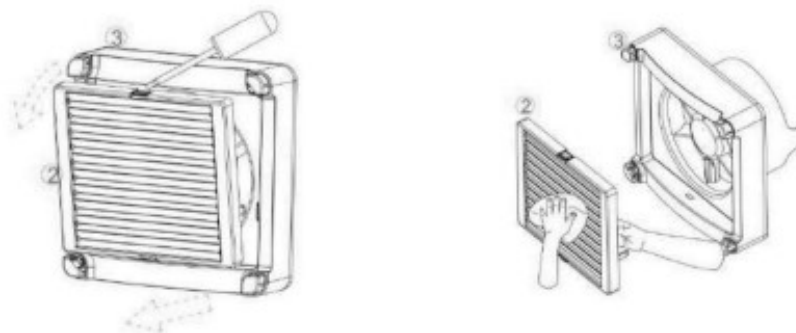

Nuvalykite sklendės (2) grotelės sausa šluoste, kad pašalintumėte dulkes ir bendruosius nešvarumus. Atsargiai sumontuokite ją į korpusą, kad išvengsite „spragtelėjimo“ nuo dantų tvirtinimo. Pagrindinio bloko (3) sparnuotės mentes nuvalykite sausa šluoste.



4) GAMINĮ GRAŽINTI Naudoti PO VALYMO

Vėl sumontuokite pagrindinį įrenginį (3) kartu su sklende (2) ir puoš ybos dangteliu (1) ant sieninio tvirtinimo (4).

Dėmesio: Jei valote kelis įrenginius vienu metu, klekviena pagrindinį įrenginį sumontuokite iš naujo į vietą, iš kurios jį išėmėte, kad išvengtumėte ryšių problemų tarp pagrindinių ir pavaldinių įrenginių.

4a) RESPIRO 100 N / RESPIRO 150 N

Tiesiog iš naujo įdiekite pagrindinį sieninį bloką ir įjunkite gaminį jungdami jį pagrindiniu jungikliu.

4b) RESPIRO 100 RD N / RESPIRO 150 RD N

Įdėję pagrindinį įrenginį atgal į sieninį korpusą, įjunkite gaminį pagrindiniu jungikliu, norint iš naujo nustatyti valymo skaitiklį, būtina naudoti nuotolinio valdymo pultą (žr. pastraipą apie filtro aliarimo atstatymą).

TINKAMO NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Jei turite tik vieną įrenginį, pasiekite gaminį naudodami jungiklį „0/1“ ir palaikykite, kol bus nustatyta teisinga konfigūracija. Po raudonos ir baltos konfigūracijos impulso aparatas pradės veikti „AUTOMATINIS“ funkcija.

Jei turite daugiau nei vieną įrenginį, žr. pastraipą „MASTER-SLAVE PRODUCTS CONFIGURATION“.

Dėmesio: pirmą kartą įjungus, gaminys atlieka automatinį higrostatu kalibravimą. Gali būti, kad šios fazės metu bus suaktyvinta funkcija „IŠ TRAUKIMAS“, kad patalpos drėgnumas būtų mažesnis nei reikalingas šiam automatiniam kalibravimui.

SUSIKLUSTA PROBLEMA

Oficialus S&P paslaugų tinklas teikia visą techninę pagalbą. Jei pastebėjote kokių nors įrenginio veikimo sutrikimų, susisiekite su vienu iš aukščiau nurodytų skyrių, kurie mielai jums padės. Bet koks tvarkymas, nebūtinai įrenginio diegimui, kurį atlieka kitos šalys nei oficialios S&P tarnybos, privers mus atšaukti garantiją.

Jei turite klausimų apie S&P produktus, susisiekite su Pagalbos skyriumi.

TECHNINĖ PAGALBA

Jei gaminys neįsijungia arba jis veikia neįprastai arba yra neįprastai triukšmingas, atjunkite gaminį nuo maitinimo, pagrindinio įrenginio šone esantį jungiklį „0/1“ nustatydami jį „0“. Nedelsdami susisiekite su pardavėju ir paprašykite techninės pagalbos iš mūsų kvalifikuotų darbuotojų.

PAŠALINIMAS IŠ APTARNAVIMO, IŠMETIMAS IR PERDIRBIMAS



ES teisės aktai ir mūsų įsipareigojimas ateities kartoms įpareigoja mus perdirbti panaudotas medžiagas; nepamirškite visas nepageldaujamas pakavimo medžiagas išmesti atitinkamus perdirbimo punktus, o pasenusią įrangą atiduoti artimiausią atliekų tvarkymo punktą.

S&P pasilieka teisę modifikuoti gaminį be išankstinio įspėjimo.